

Ретрофит низковольтного комплектного устройства 0,4 кВ. Опросный лист для заказа

№ п/п	Наименование	Параметр
1	Заменяемый автоматический выключатель	☐ АВМ (AB2M) / ☐ Электрон / ☐ Контактор / ☐ Другой
1.1	Точный тип заменяемого автоматического выключателя	
1.2	Номинальное напряжение электроустановки	☐ 0,4 кВ / ☐ Другое кВ
1.3	Количество однотипных автоматических выключателей в заказе	шт.
2	Номинальный ток выключателя	А
2.1	Номинальный ток расцепителя	А
3	Исполнение ретрофита	☐ Стационарное / ☐ Втычное (100...800 А) / ☐ Выкатное (630...6300 А) / ☐ На тележке аналогичной АВМ, без замены ответной части (100...4000 А)
4	Материал ошиновки	☐ Алюминий / ☐ Медь
5	Тип привода выключателя	☐ Моторный / ☐ Ручной
6	Род тока и номинальное напряжение оперативного питания	☐ ≈ 230 В / ☐ = 12/24 В

Дополнительные
требования

Организация

Объект

Контактное лицо


Телефон

E-mail¹


1 Просим отправить заполненный опросный лист по адресу ooo@elfid.ru.
Передавая заполненный опросный лист Вы даёте согласие <https://elfid.ru/files/assent.pdf> на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности <https://elfid.ru/files/policy.pdf>

Приложение

Ретрофит низковольтного комплектного устройства 0,4 кВ. Визуализация исполнений

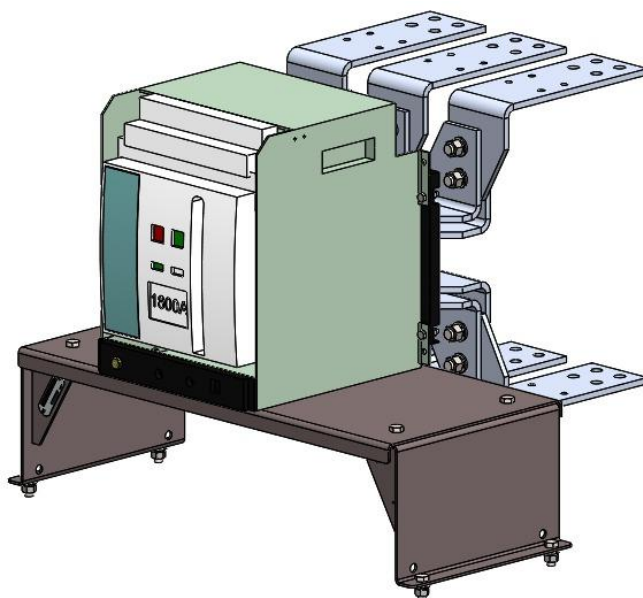

Стационарное, втычное, выкатное исполнение ретрофита НКУ 0,4 кВ

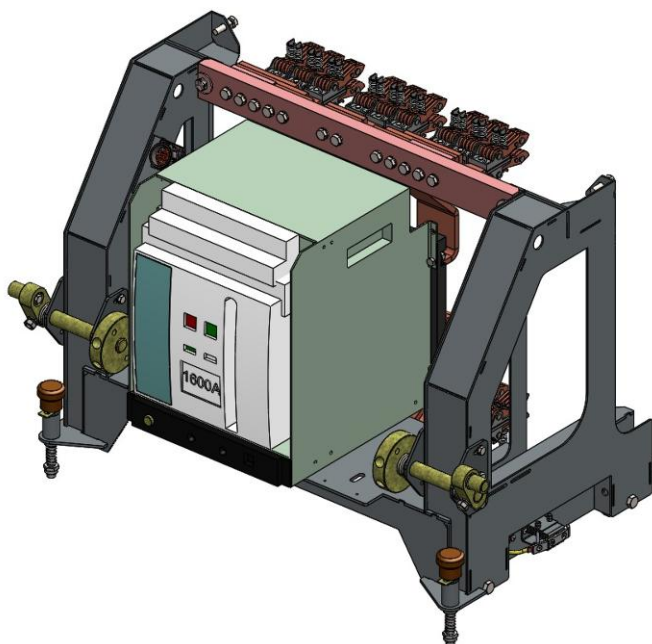

Исполнение ретрофита НКУ 0,4 кВ на тележке аналогичной АВМ